


Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## UCILNICE / Enostranski izpis

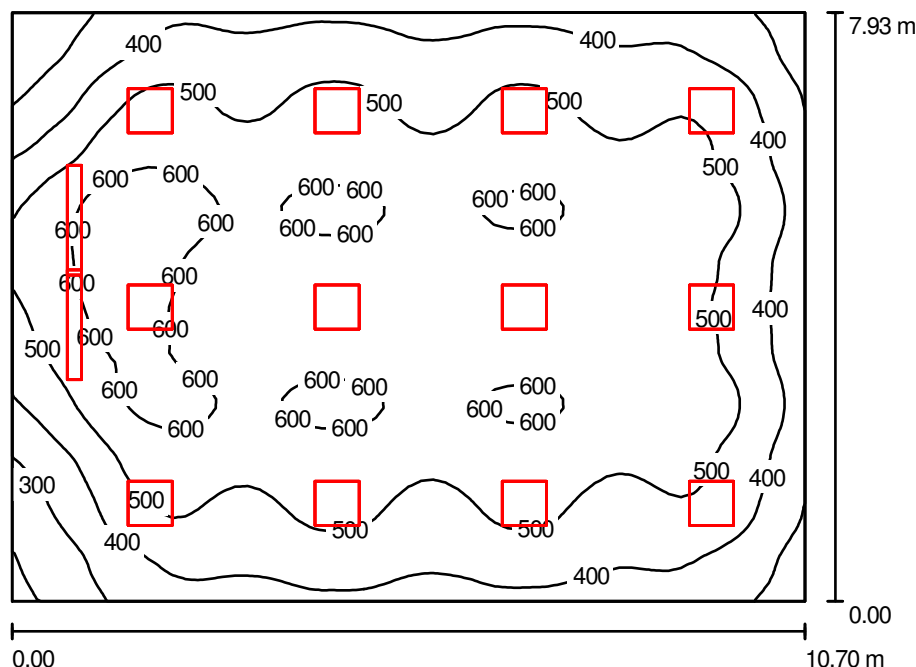

Višina prostora: 3.100 m, Višina montaže: 3.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:102

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	493	177	669	0.358
Tla	20	452	208	574	0.460
Strop	70	89	58	121	0.652
Stene (4)	50	180	62	677	/

**Osvetljena površina:**

Višina: 0.850 m  
Raster: 64 x 64 Tocke  
Obrobje: 0.000 m

**Kosovnica svetilk**

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	2	Intra 2.1134.1490.1 201 AS 1x49W T16 EB (1.000)	2364	4300	52.5
2	12	INTRA LIGHTING 1141441401 DEMI HDP 4x14W EB (1.000)	4143	4800	56.0

Skupaj: 54446 Skupaj: 66200 777.0

Specifična zaključna vrednost:  $9.15 \text{ W/m}^2 = 1.86 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $84.88 \text{ m}^2$ )