


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

GARDEROBA / Enostranski izpis

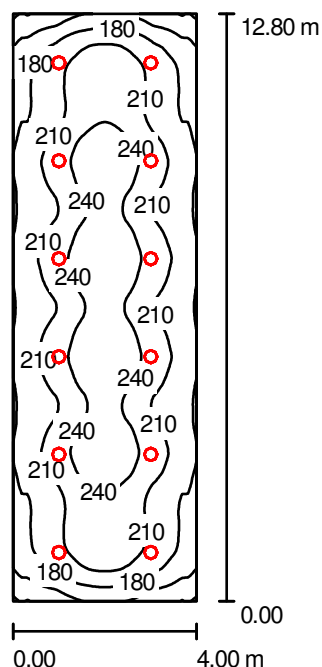

Višina prostora: 3.100 m, Višina montaže: 3.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:165

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	209	117	263	0.558
Tla	20	180	111	221	0.614
Strop	70	42	33	49	0.775
Stene (4)	50	99	36	159	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m
Raster: 64 x 128 Tocke
Obrobje: 0.000 m

UGR

Leva stena
Spodnja stena
(CIE, SHR = 0.25.)

Dolžine-

23
22

Precno

22
21

k osi svetilke

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	12	Intra 4.8350.2226.0 NITOR C-CL 2x26W EB TC-DE G24q-3 (1.000)	1378	3600	57.0
Skupaj:			16538	43200	684.0

Specifična zaključna vrednost: $13.36 \text{ W/m}^2 = 6.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 51.20 m^2)