


Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## ELEKTRONIKA / Enostranski izpis

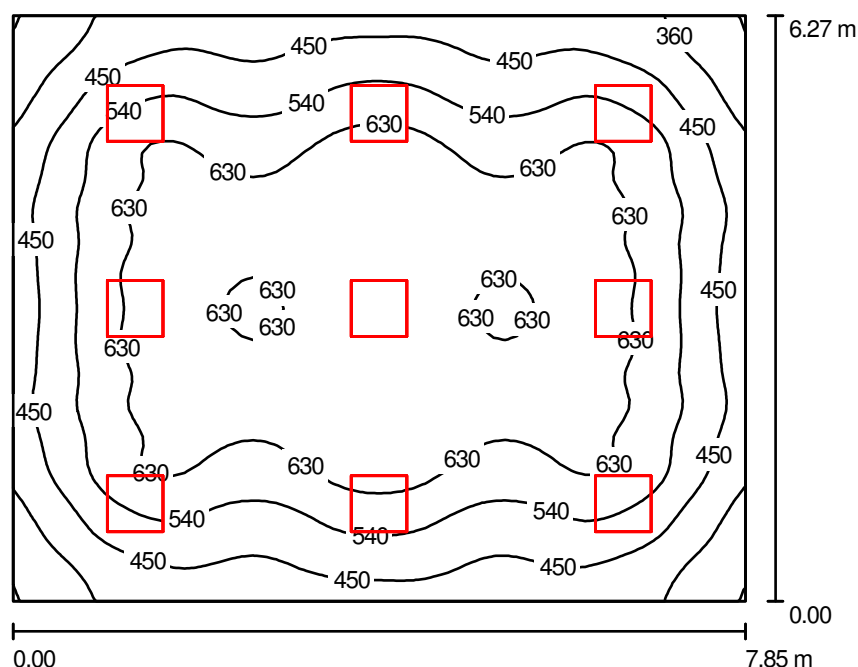

Višina prostora: 3.100 m, Višina montaže: 3.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:81

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	553	267	709	0.483
Tla	20	497	261	682	0.525
Strop	70	96	66	108	0.685
Stene (4)	50	199	66	407	/

**Osvetljena površina:**

Višina: 0.850 m  
Raster: 64 x 64 Točke  
Obrobje: 0.000 m

**Kosovnica svetilk**

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	9	INTRA LIGHTING 1141441401 DEMI HDP 4x14W EB (1.000)	4143	4800	56.0
Skupaj:			37288	43200	504.0

Specifična zaključna vrednost:  $10.25 \text{ W/m}^2 = 1.85 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $49.19 \text{ m}^2$ )