


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

TOPLITNA POSTAJA / Enostranski izpis

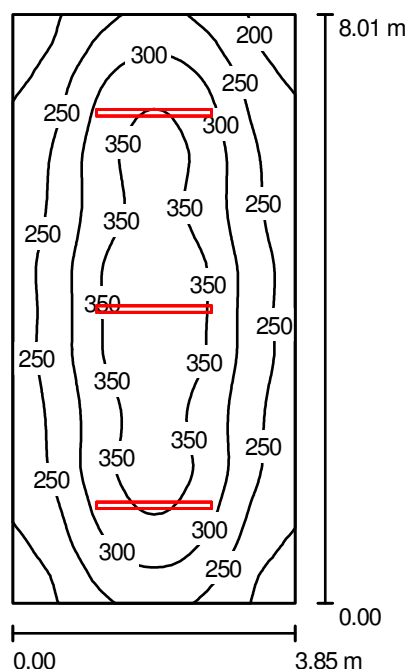

Višina prostora: 3.100 m, Višina montaže: 3.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:103

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	288	167	392	0.581
Tla	20	232	160	289	0.687
Strop	70	111	68	291	0.614
Stene (4)	50	181	105	391	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m
Raster: 32 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	3	Intra 5.7004.2493.0 5700 2x49W T16 G5 IP65 EB (1.000)	5613	8600	104.0
Skupaj:			16838	25800	312.0

Specifična zaključna vrednost: $10.12 \text{ W/m}^2 = 3.51 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 30.84 m^2)